

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Držitel licence: CEFIL s.r.o.

Rok: 2024

Napětová hladina	nn	vn	vvv
Počet zákazníků [-]	289	4	0
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh]	44908	4585	0
Délka kabelových vedení [km]	21,102	7,245	0
Délka venkovních vedení [km]	0	0	0

1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2024


§	Standard	Počet případů			Počet vyplacených náhrad [-]	Výše vyplacených náhrad [Kč]	Teoretická výše náhrad* [Kč]
		Celkem [-]	Standard nedodržen				
			[-]	[%]			
5	ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny	0	0	0	0		
6	dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny	5	0	0	0		
7	výměny poškozené pojistky	0	0	0	0		
9	lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	0	0		
10	lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0	0	0		
11	zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě	0	0	0	0		
12	umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny	5	0	0	0		
13	ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodloužení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci	0	0	0	0		
14	ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby	0	0	0	0		
15	výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb	0	0	0	0		
16	předávání údajů o měření	8	0	0	0		
17	lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0	0	0		
18	dodržení termínu schůzky se zákazníkem	230	0	0	0		

* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.

2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2024

Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny	Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napět'ové hladině			Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napět'ové hladině			Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napět'ové hladině		
	nn	vn	vvv	nn	vn	vvv	nn	vn	vvv
	SAIFI _{nn}	SAIFI _{vn}	SAIFI _{vvv}	SAIDI _{nn}	SAIDI _{vn}	SAIDI _{vvv}	CAIDI _{nn}	CAIDI _{vn}	CAIDI _{vvv}
neplánovaná	0,21	0,80	0	10	132	0	46	165	0
z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek	0,01	0,80	0	1	12	0	124	15	0
z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
z toho ostatní neplánovaná	0,20	0,00	0	9	120	0	43	0	0
plánovaná	0,14	1,25	0	3	95	0	24	76	0
celkem - hladinové ukazatele									
celkem - systémové ukazatele									

3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky)

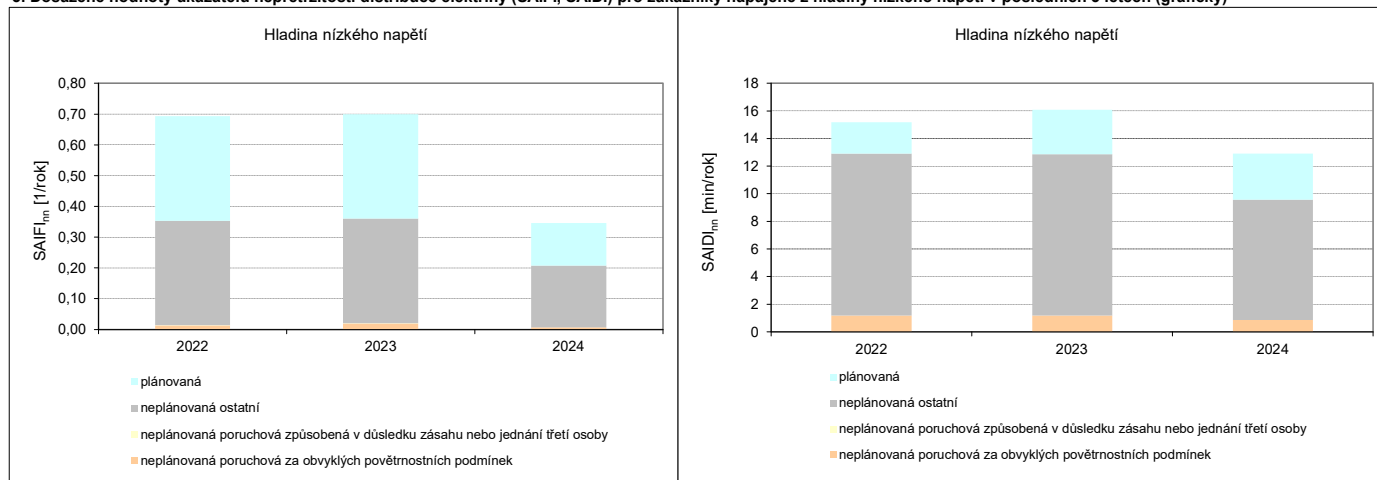

4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny